


## 環境と人体の影響

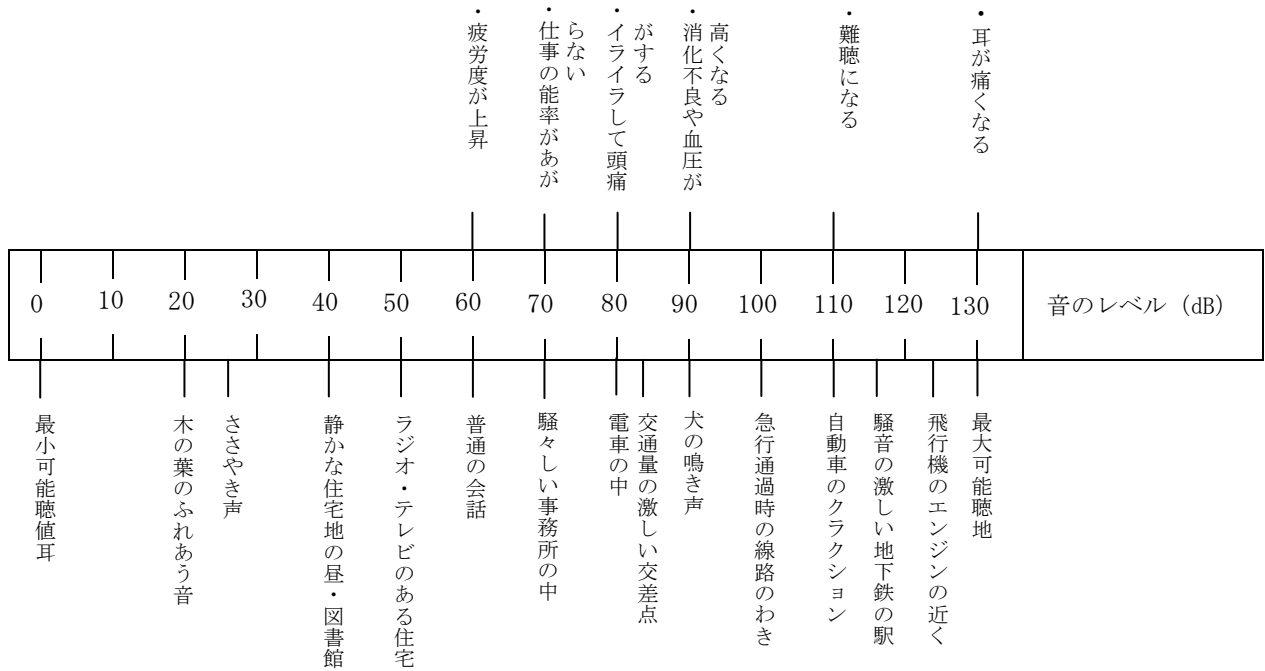

### (3) 環境騒音測定結果及び環境基準適合状況

単位：d B (デシベル)

番号	測定地点 用途地域	環境基準 類型	測定結果(L A e p d B)及び環境基準の適否					
			昼間 (6:00~22:00)			夜間 (22:00~6:00)		
			環境基準値	測定結果	適否	環境基準値	測定結果	適否
1	布土字中平井 147-1 ----- 第2種低層住居専用地域	A	55	45	○	45	39	○
2	河和字北田面 106 ----- 近隣商業地域	C	60	58	○	50	50	○
3	豊丘字里 18 ----- 市街化調整区域	B	55	43	○	45	30	○
4	野間字須賀 85-3 ----- 近隣商業地域	C	60	44	○	50	37	○
5	奥田字北側 23 ----- 第2種低層住居専用地域	A	55	50	○	45	44	○
6	上野間字高川 38-1 ----- 第1種住宅地域	B	55	48	○	45	42	○